



Diagrama Unilineal

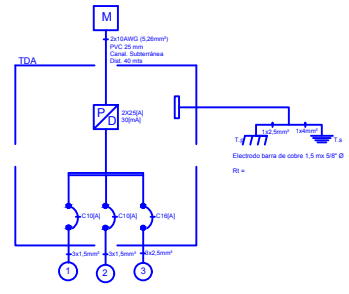

NOTAS:  
 -El valor de la tierra obtenido cumple con los valores de resistencia asociado a un protector diferencial de 30mA de sensibilidad.  
 - LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.

CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO

| TDA | CICLO | PLANO | SEÑAL | SEÑAL | SEÑAL | SEÑAL  | PROTECCIONES | CANALIZACIÓN | UBICACIÓN                           |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|     |       | (m²)  | (V)   | (V)   | (V)   | (V)    | DEF          | COND         | DUCTO Ø                             |
| TDA | 1     | 4     | 12    | 1400  | 1     | MC-10A | 100mm        | Módulo       | Living-corridor-jornal y d-corridor |
| TDA | 2     | 4     | 7     | 1000  | 1     | MC-10A | 100mm        | Módulo       | Living-Dormitorio principal         |
| TDA | 3     | 2     | 5     | 3000  | 1     | MC-16A | 100mm        | Módulo       | Baño-jornal                         |
| TDA | 4     | 10    | 24    | 8000  | 1     | MC-16A | 100mm        | Módulo       | Baño-jornal                         |



Registro SEC

Instalación Eléctrica  
Casa Habitación

Calle Estado #567

Quiloto

ACEPTACION PROPIETARIO

INSTALADOR

Fecha Contrato: 1. / 2017

Reg. SEC: 0000000000

Hoja 1 de 1

ESCALA: 1:50

FECHA:

CL: